

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE GLP

OCUPAÇÃO : EDUCACIONAL E CULTURA FISICA

**LOCAL: RUA ARISTEU SOARES DE CAMARGO JUNIOR S/N.º – BAIRRO:
LOTEAMENTO JARDIM HELENA – VISTA ALEGRE DO ALTO - S.P.**

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Instalações internas de GLP .

As tubulações instaladas devem ser estanques e desobstruídas.

A instalação de gás será provida de válvula de fechamento manual em cada ponto em que se tornarem convenientes para a segurança, operação e manutenção da instalação.

A tubulação não será considerada como elemento estrutural nem será instalada interna a ele.

A tubulação da rede interna não passará no interior de:

- a) dutos de lixo, ar condicionado e águas pluviais;
- b) reservatório de água;
- c) compartimentos de equipamentos elétricos;
- d) compartimentos destinados a dormitórios, exceto quando destinada à conexão de equipamento hermeticamente isolado;
- e) poços de ventilação capazes de confinar o gás proveniente de eventual vazamento;
- f) qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria, ou por estas e o solo, sem a devida ventilação. Ressalvados os vazios construídos e preparados especificamente para esse fim (shafts), os quais devem conter apenas as tubulações de gás, líquido não inflamáveis e demais acessórios, com ventilação permanente nas extremidades, sendo que estes vazios devem ser sempre visitáveis e previstos em área de ventilação permanente e garantida;
- g) todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazado;

Proteção:


Em locais que possam ocorrer choques mecânicos, as tubulações, quando aparentes, devem ser protegidas.

As válvulas e os reguladores de pressão serão instalados de modo a permanecer protegidos contra danos físicos e permitir fácil acesso, conservação e substituição a qualquer tempo.



Não será utilizada a tubulações de gás como aterramento elétrico.

A central de GLP é constituída de 04 botijões P 45 perfazendo uma total de 180 Kg e será protegida por 01(uma) unidades extintoras com capacidade 20B:C, próxima à central e o laudo de estanqueidade e ART serão fornecidos quando da vistoria final.

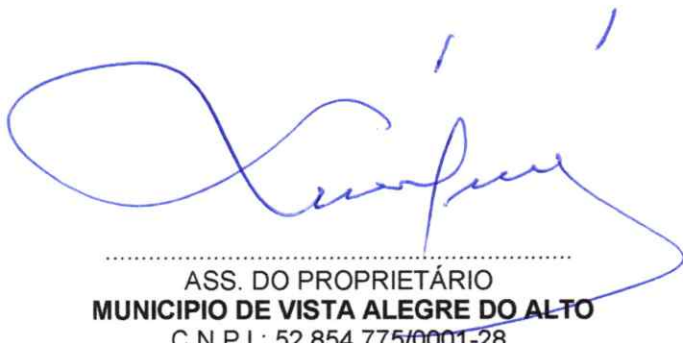

ASS. DO PROPRIETÁRIO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
C.N.P.J.: 52.854.775/0001-28
RESPONSÁVEL PELO USO
LUIS ANTONIO FIORANI
CPF/MF: 033.317.958-79



RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUIS ALEXANDRE FELTRIM
ENG. CIVIL/ENG. SEGURANÇA
CREA: 060.157.542 8
ART: 28027230190518991